


## Наименование изделия

- «Дроссель-трансформатор постоянного тока ДТЕ-0,2-1500 СН с коэффициентом трансформации  $n=40$  10007-00-00-06 ТУ 32 ЭЛТ 117-19» (код СКМТР 3413290269)
- «Дроссель-трансформатор постоянного тока ДТЕ-0,2-1500 СН с коэффициентом трансформации  $n=23$  10007-00-00-07 ТУ 32 ЭЛТ 117-19» (код СКМТР 3413290270)
- «Дроссель-трансформатор постоянного тока ДТЕ-0,2-1500 СН с коэффициентом трансформации  $n=17$  10007-00-00-08 ТУ 32 ЭЛТ 117-19» (код СКМТР 3413290271)

## Техническая и эксплуатационная документация

ТУ 32 ЭЛТ 117-19, 10007-00-00 ПС, 10007-00-00 РЭ (ввод в 2021 г.)

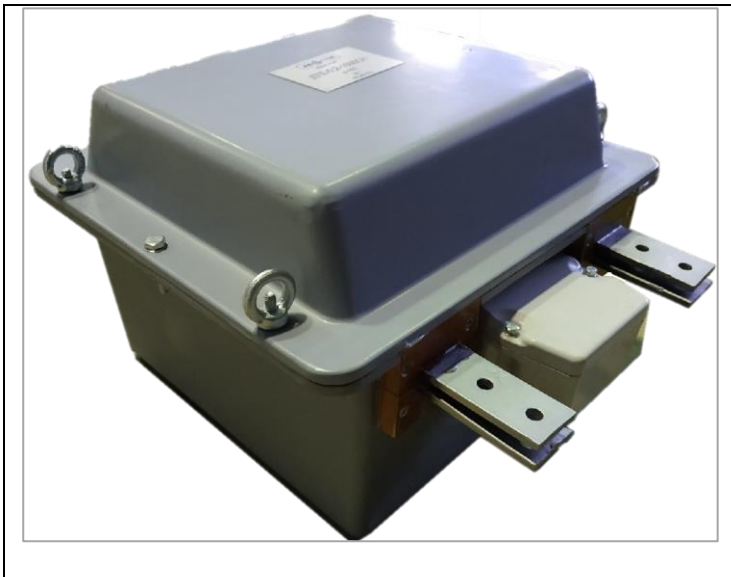

## **Область применения**

Дроссель-трансформаторы ДТЕ-0,2-1500 СН предназначены для установки на участках железных дорог с электротягой на постоянном токе и включения в рельсовые цепи при частотах от 50 до 5000 Гц.

## **Назначение**

Дроссель-трансформатор ДТЕ-0,2-1500 СН предназначен для эксплуатации в системе сигнализации, централизации и блокировки железнодорожной автоматики и телемеханики в тяжёлых условиях эксплуатации: при движении грузовых тяжеловесных поездов, пассажирских высокоскоростных поездов и на участках с горным профилем пути.

## **Технические характеристики изделия**

- обеспечивает длительное пропускание постоянного тягового тока силой 1500 А через каждую секцию основной обмотки и 3000 А через средний вывод;
- полное сопротивление переменному току частотой 50 Гц при напряжении на основной обмотке 0,5 В при отсутствии подмагничивания постоянным током составляет от 0,20 до 0,22 Ом;
- сопротивление основной обмотки постоянному току при температуре 20 °С составляет не более 0,55 мОм;
- габаритные размеры, не более 860×600×450 мм;
- масса, не более 250 кг.
- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ1;
- степень защиты изделия по ГОСТ 14254-80 IP54.

Срок службы изделия: не менее 30 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 60 месяцев с момента включения в эксплуатацию.

Выполнен в необслуживаемом, вандалоустойчивом и герметизированном исполнении.